


## 貝毒プランクトン調査結果について

平成30年6月28日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

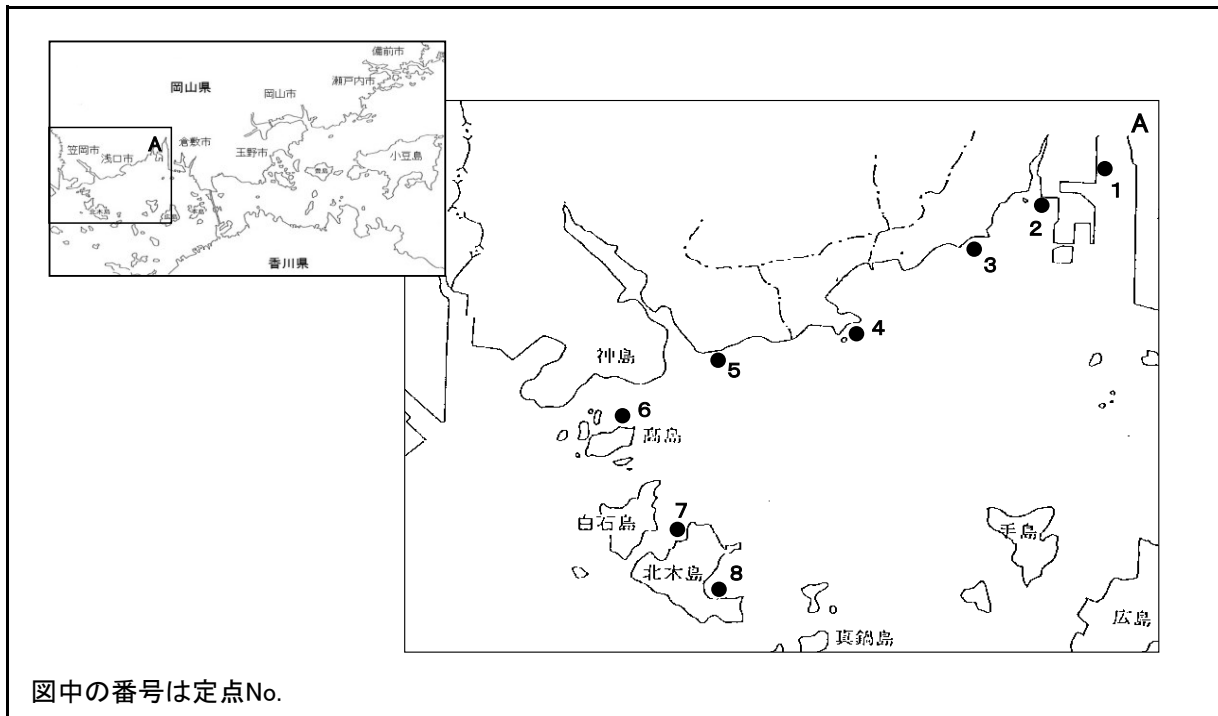

市町村	調査定点(No.)	採水日	水温(°C)	塩分	<i>Alexandrium catenella</i> (細胞/mL)
倉敷市	A1	6/28	23.8	15.9	0.00
倉敷市	A2	6/28	24.0	20.4	0.00
倉敷市	A3	6/28	23.5	30.4	2.33
浅口市	A4	6/28	22.5	31.0	0.00
笠岡市	A5	6/28	23.5	31.0	1.33
笠岡市	A6	6/28	23.0	31.2	1.00
笠岡市	A7	6/28	24.2	31.8	0.00
笠岡市	A8	6/28	-	31.4	0.00

・細胞数は海水1mLを3回計数した平均値

### <状況>

アレキサンドリウム カテネラがA3、A5、A6で確認されています。

### <参考>

アレキサンドリウム カテネラの岡山県の貝毒注意体制基準  
注意体制基準: 50細胞/mL以上