


平成30年7月12日

貝毒プランクトン調査結果について

平成30年7月12日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

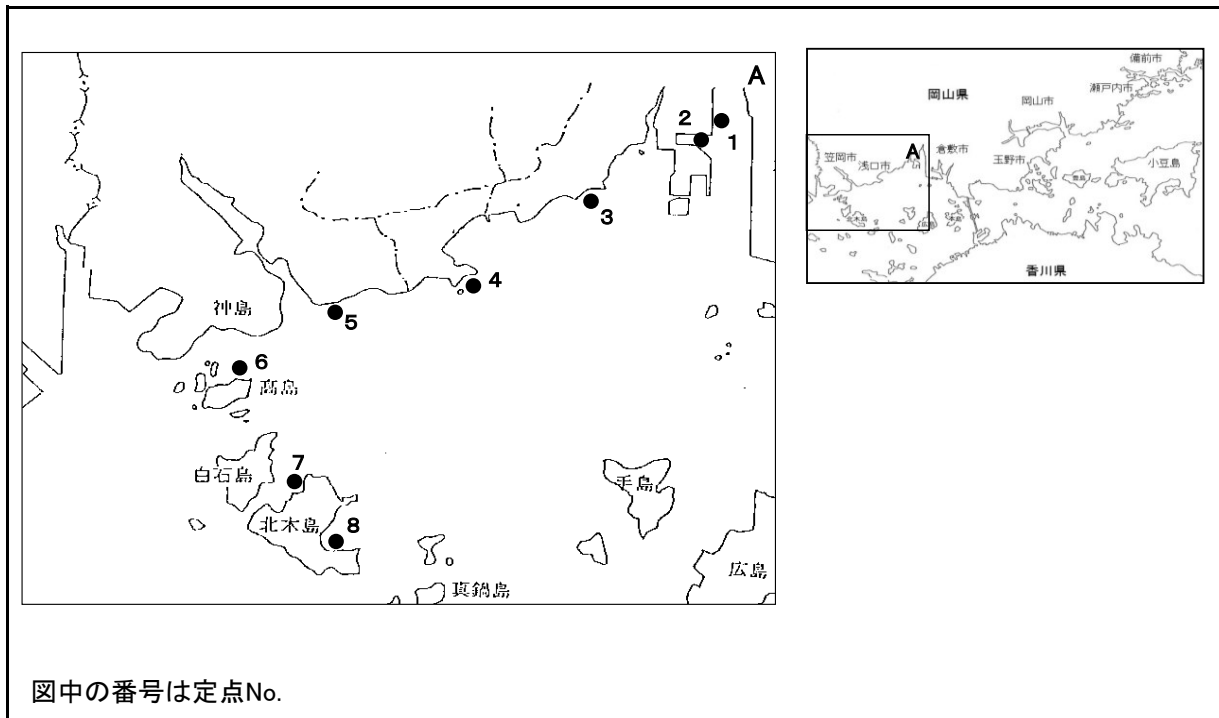

市町村	調査定点(No.)	採水日	水温(°C)	塩分	<i>Alexandrium catenella</i> (細胞/mL)
倉敷市	A1	7/12	23.6	5.1	0.00
倉敷市	A2	7/12	25.7	8.7	0.00
倉敷市	A3	7/12	26.5	23.9	0.00
浅口市	A4	7/12	24.3	27.3	0.00
笠岡市	A5	7/12	25.1	20.0	1.67
笠岡市	A6	7/12	24.2	26.2	0.00
笠岡市	A7	7/12	27.0	27.1	0.00
笠岡市	A8	7/12	26.8	26.3	0.00

・細胞数は海水1mLを3回計数した平均値

<状況>

アレキサンドリウム カテネラがA5でわずかに確認されています。

<参考>

アレキサンドリウム カテネラの岡山県の貝毒注意体制基準
注意体制基準: 50細胞/mL以上