

## 事例 7 中央監視装置


ヒアリング、現地確認の事例	助言等のポイント
<ul style="list-style-type: none"> <li>中央監視装置において、各種設備の稼働状況を確認している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業所において中央監視装置を備えている場合、事業所のシステムフローや各種設備の設定状況等を把握するために、中央監視装置を確認した方が良い。</li> <li>中央監視装置は、事業所の防災センターや設備管理部門の執務室にある場合が多い。</li> <li>中央監視装置の監視画面において、各種系当図（単線結線図、空調系統図、熱源系統図、圧縮空気配管図等）を確認する。</li> <li>各種設備の設定状況は各種系統図に表示されている場合が多い。</li> <li>システムフローや設定値を確認することでより具体的な助言を行うことができる。</li> </ul>




単線結線図



空調系統図

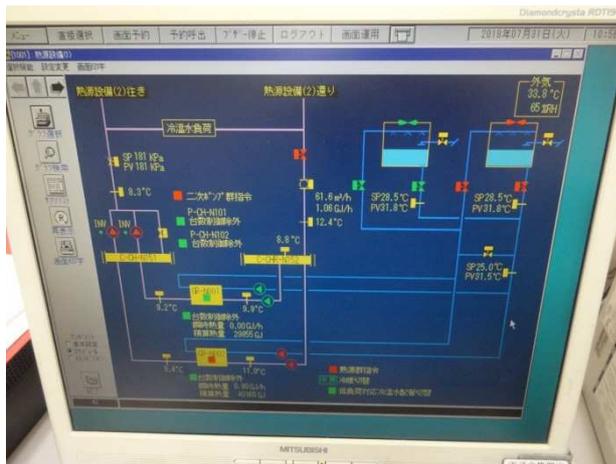

熱源系統図

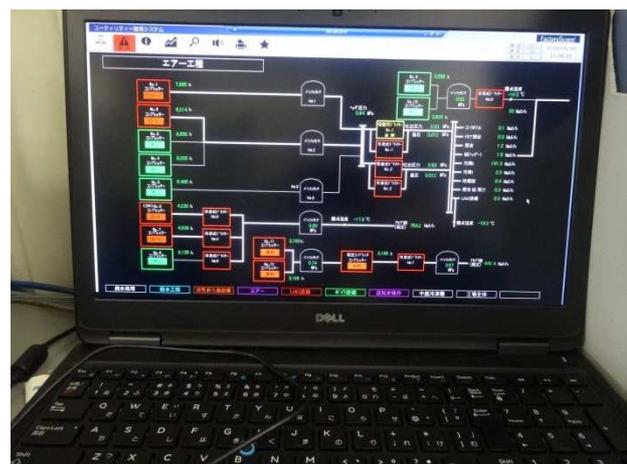

圧縮空気配管図