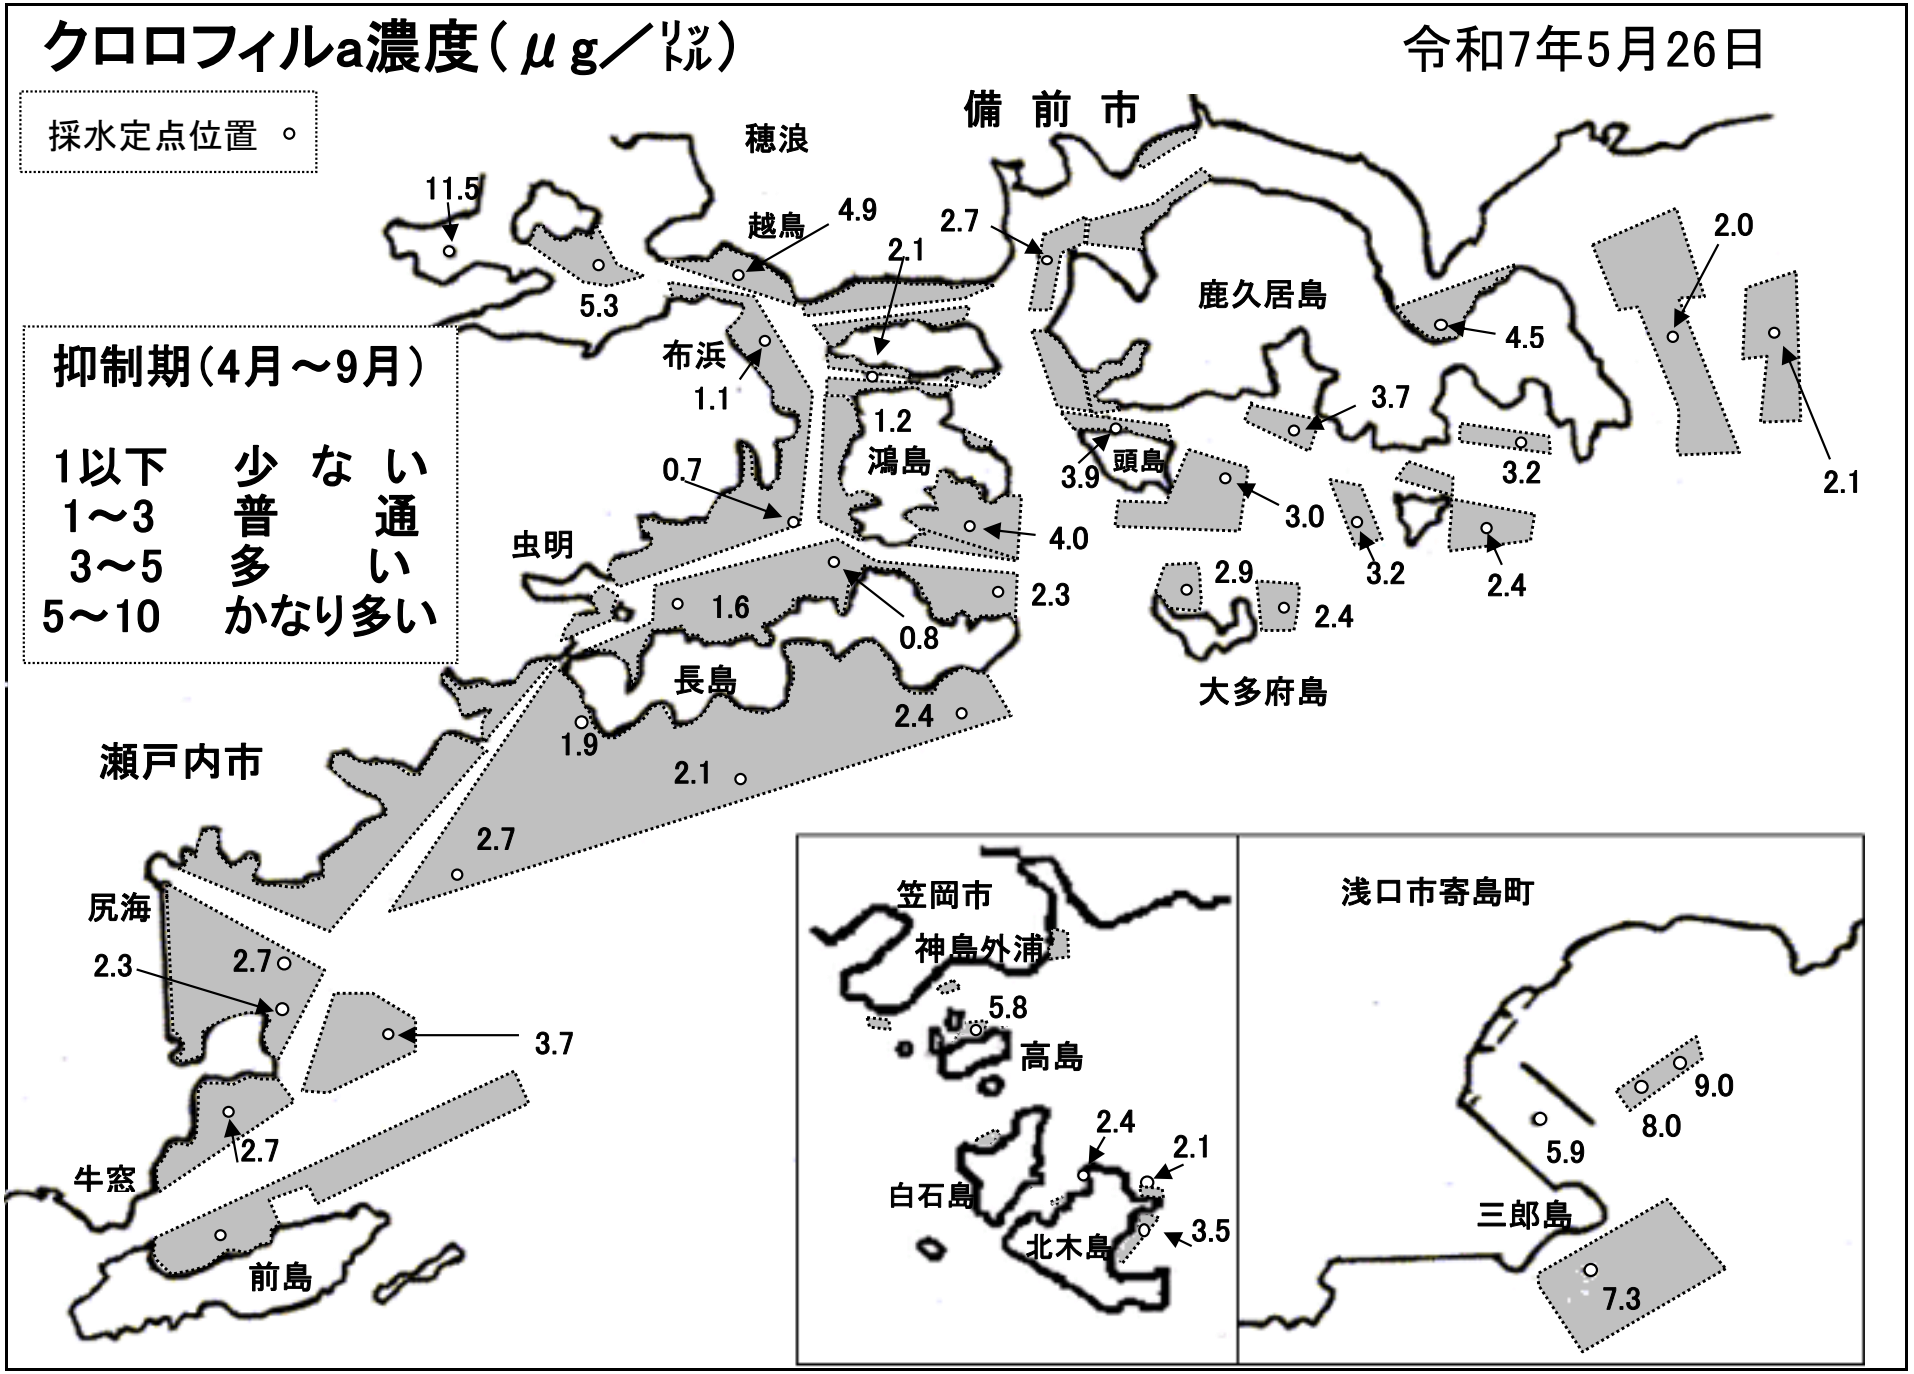
クロロフィルa濃度（μg／ﾘｯﾄﾙ）
令和7年5月26日
採水定点位置 ○
抑制期（4月～9月）
1以下　少ない
1～3　普通
3～5　多い
5～10　かなり多い
備前市
穂浪
越鳥
布浜
鹿久居島
頭島
鴻島
虫明
長島
大多府島
瀬戸内市
尻海
牛窓
前島
笠岡市
神島外浦
高島
白石島
北木島
浅口市寄島町
三郎島
11.5
5.3
4.9
2.1
2.7
2.0
4.5
3.7
3.2
2.1
1.1
1.2
0.7
3.9
3.0
4.0
2.3
1.6
0.8
2.9
2.4
3.2
2.4
1.9
2.1
2.4
2.7
2.3
2.7
3.7
2.7
5.8
2.4
2.1
3.5
9.0
8.0
5.9
7.3