

工業用水渇水説明会

日時：令和８年９月４日（金） １１：００～

場所：水島愛あいサロン

<会 議 次 第>

１ 挨 拶

２ 議 事

（１）流域内降水量・ダム貯水量・気象情報について

（２）１０％給水制限の実施について

（３）使用水量の調査について（臨時検針）

３ 質疑応答


４ 閉 会

1. 高梁川流域内降水量、河川流量、ダム貯水量の状況

(1) 高梁川水系の雨量状況


・高梁川水系の本年の雨量状況は、2、4、6月を除いて少ない状況が続いており、特に8月の平均降水量は47mmと極めて少なくなっています。

1) 月別降水量

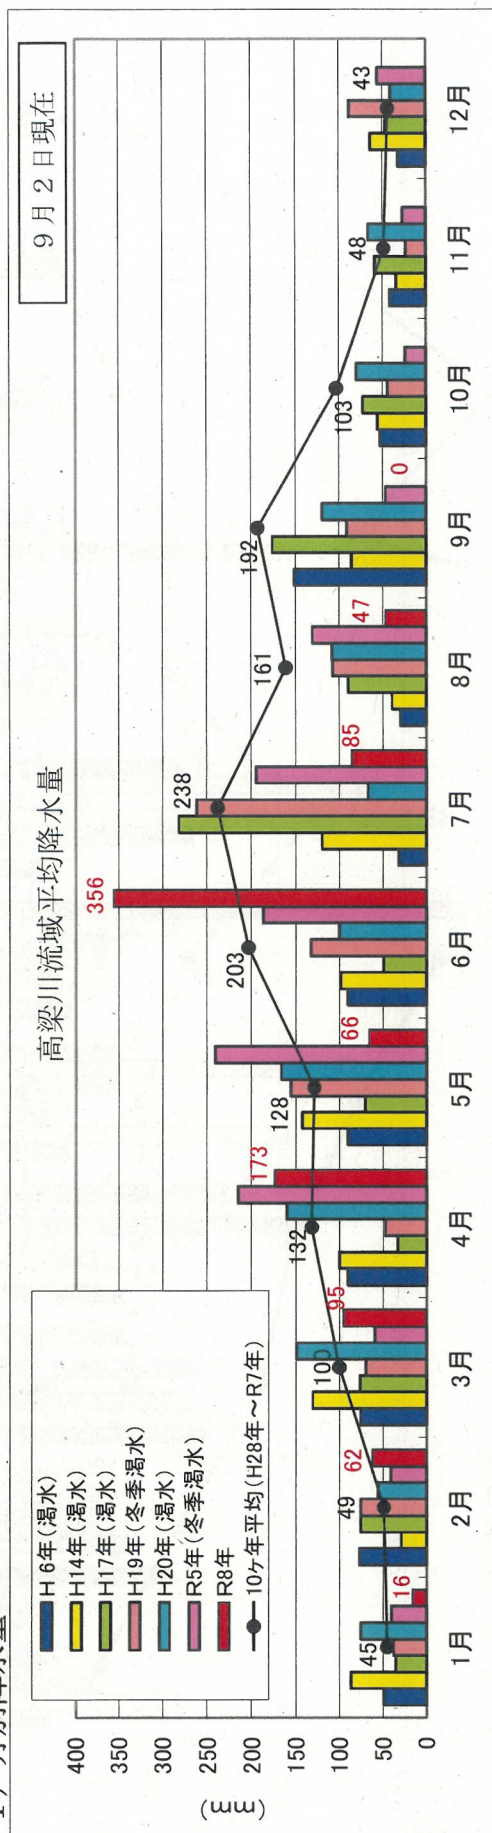

注1. R8年の降水量は速報値。

2) 累加降水量

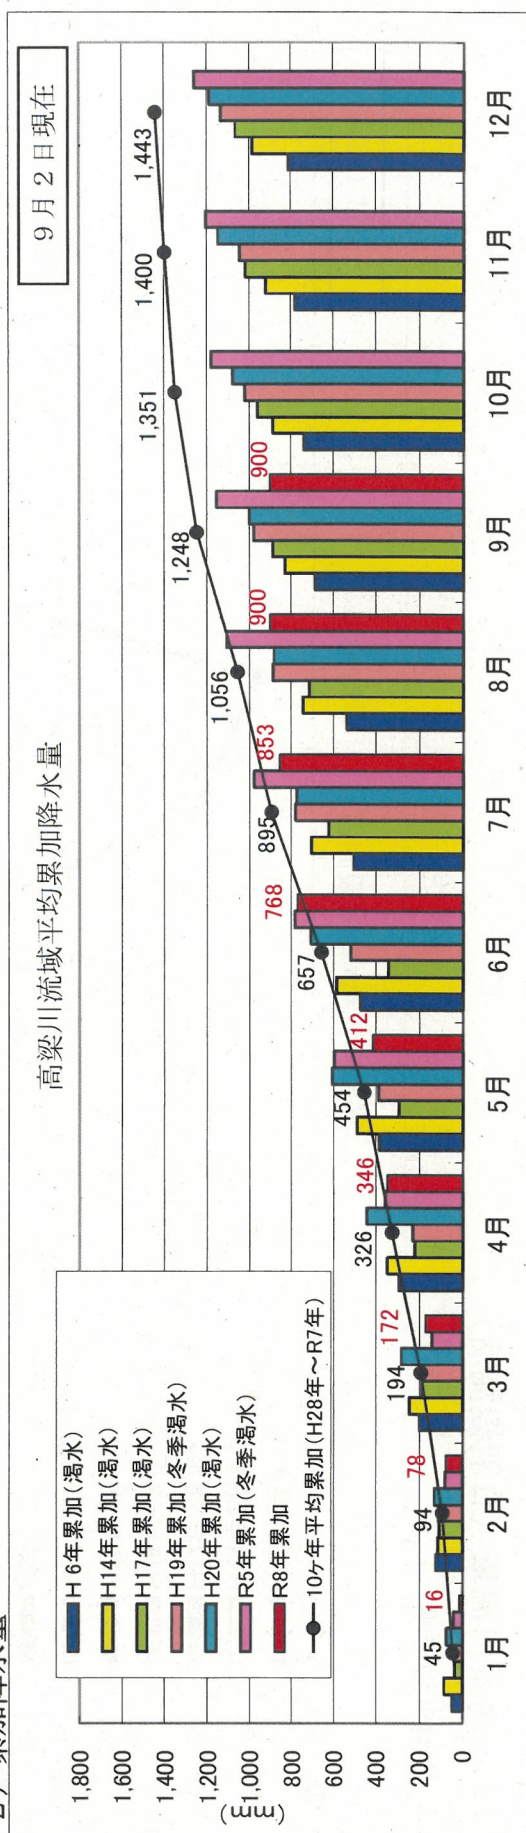


注1. R8年の降水量は速報値。

(3) 高梁川水系の主要ダム貯水状況

9月3日9:00現在、高梁川水系主要6ダム(千屋ダム、河本ダム、高瀬川ダム、三室川ダム、小坂部川ダム、新成羽川ダム)のダム貯水量状況は、右表、下図に示すように貯水量は45,823千m³で貯水率43.0%(洪水期容量106,563千m³)です。

高梁川水系 ダム貯水量(9月3日午前9:00)			
ダム名	利水容量 (千m ³)	貯水量 (千m ³)	貯水率 (%)
千屋ダム	14,200	10,585	74.5%
河本ダム	5,252	3,839	73.1%
高瀬川ダム	580	475	81.9%
三室川ダム	4,100	3,449	84.1%
小坂部川ダム	15,136	7,852	51.9%
新成羽川ダム	67,295	19,623	29.2%
計	106,563	45,823	43.0%

高梁川水系6ダム(千屋、河本、高瀬川、三室川、小坂部川、新成羽川ダム)合計貯水量の推移

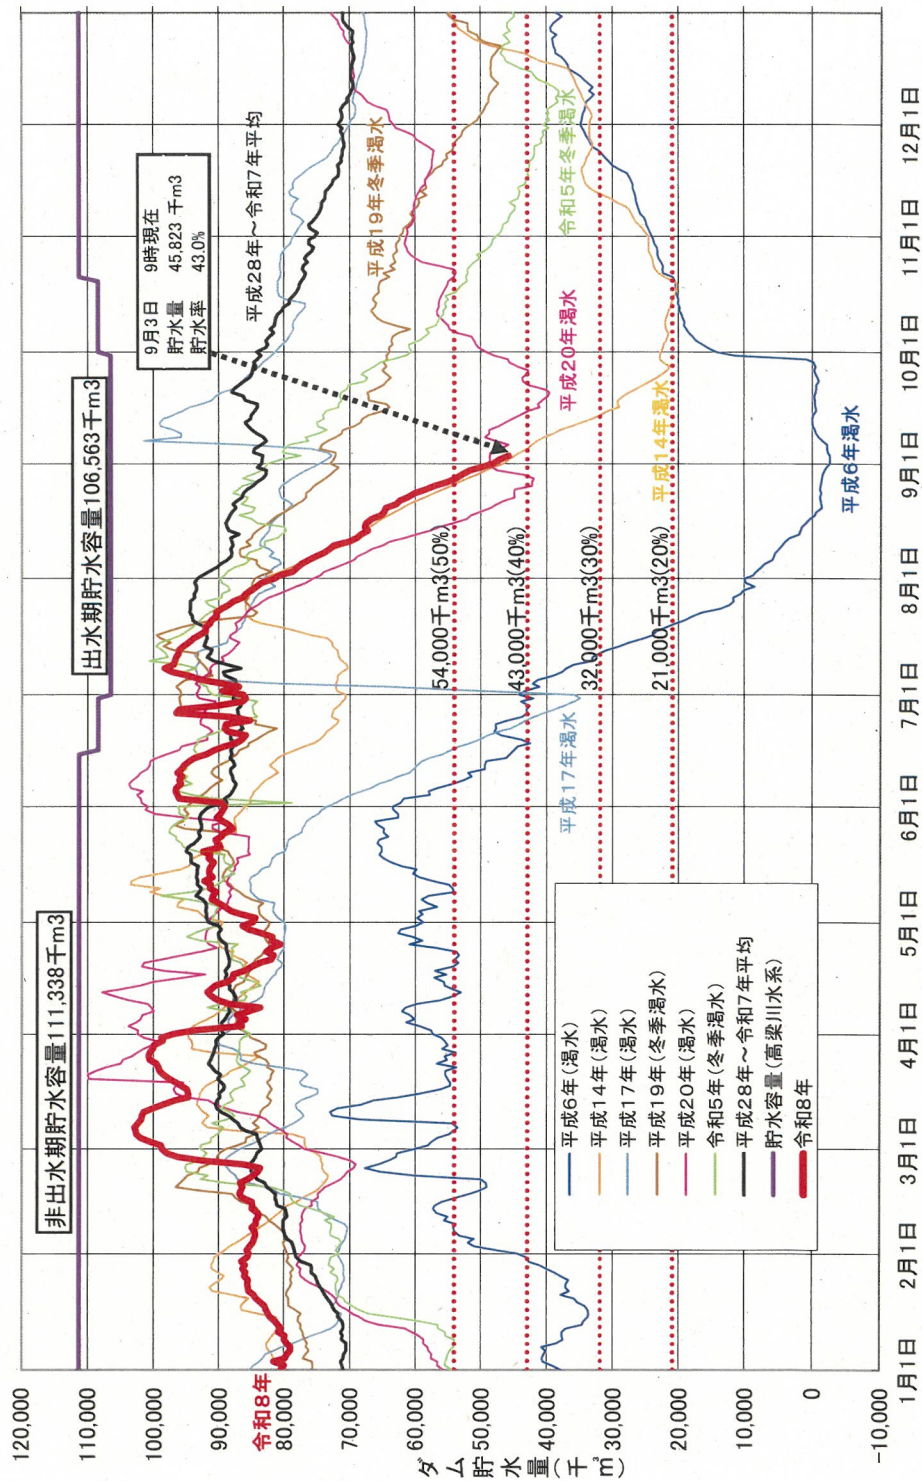

注1. 令和8年の貯水量は速報値。

2. 今後の降水量等の見通し（中国地方 1 か月予報／3 か月予報）

・広島地方気象台が8月27日に発表した1か月予報によると、8月29日から9月28日まで降水量は平年並か少ない見込み、8月25日に発表した3か月予報では、ほぼ平年並の見込みとなっています。

(1) 中国地方 1 か月予報

中国地方（山口県を除く）1か月予報（08/29～09/28）		2026年08月27日14時30分 広島地方気象台発表	
特に注意を要する事項	今後1か月程度は気温の高い状態が続き、期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。また、今後2週間程度は少雨の状態を解消するとのまとまった雨が降る可能性は小さい見込みです。		
	天気は数日の間断で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。		
向こう1か月 08/29～09/28	気温	平均気温は、高い確率50％です。	
	降水量	降水量は、平年並または少ない確率ともに40％です。	
	日照時間	日照時間は、平年並または多い確率ともに40％です。	
	気圧	1週目は、高い確率70％です。	
1週目 08/29～09/04	気温	2週目は、平年並または高い確率ともに40％です。	
2週目 09/05～09/11	気温	3～4週目は、高い確率50％です。	
3～4週目 09/12～09/25	気温		

気温、降水量、日照時間の各確率の確率（％）	
中国地方	向こう1か月 08/29～09/28
	1週目 08/29～09/04
	2週目 09/05～09/11
	3～4週目 09/12～09/25
中国地方	向こう1か月 08/29～09/28
	向こう1か月 08/29～09/28


低い(少ない)

平年並

高い(多い)

※毎週木曜日更新

向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間

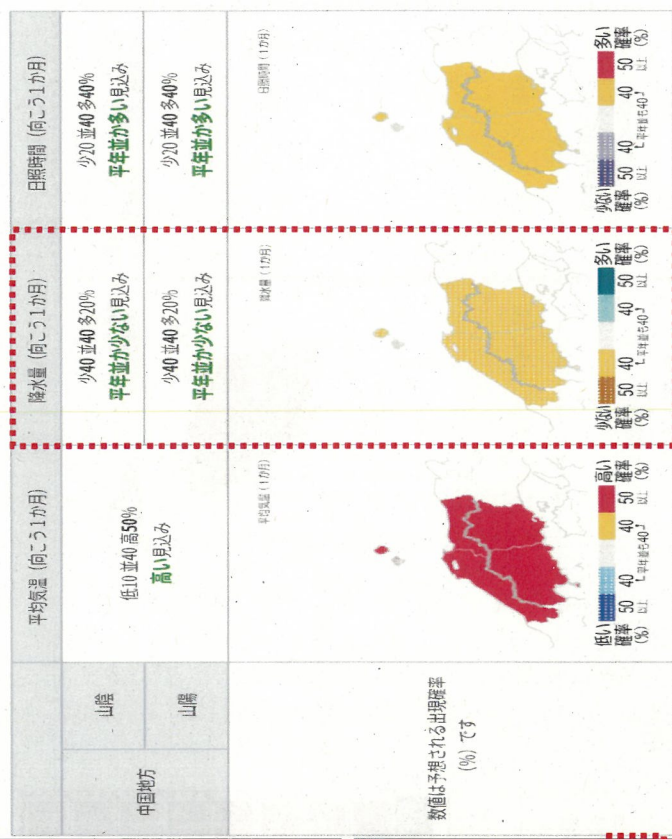

※気象庁HP (https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=3300000&term=1month)

(<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010700&term=P1M>) より

※毎月25日頃更新

向こう3か月の平均気温・降水量

降水量(向こう3か月)




(<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?region=010700&term=P3M>) より

(2) 高梁川水系の主要ダム貯水量予測

R8.9.2 9時時点

高梁川水系6ダム(千屋、河本、高瀬川、三室川、小阪部川、新成羽川ダム)合計貯水量の推移

(貯水量予測入り)

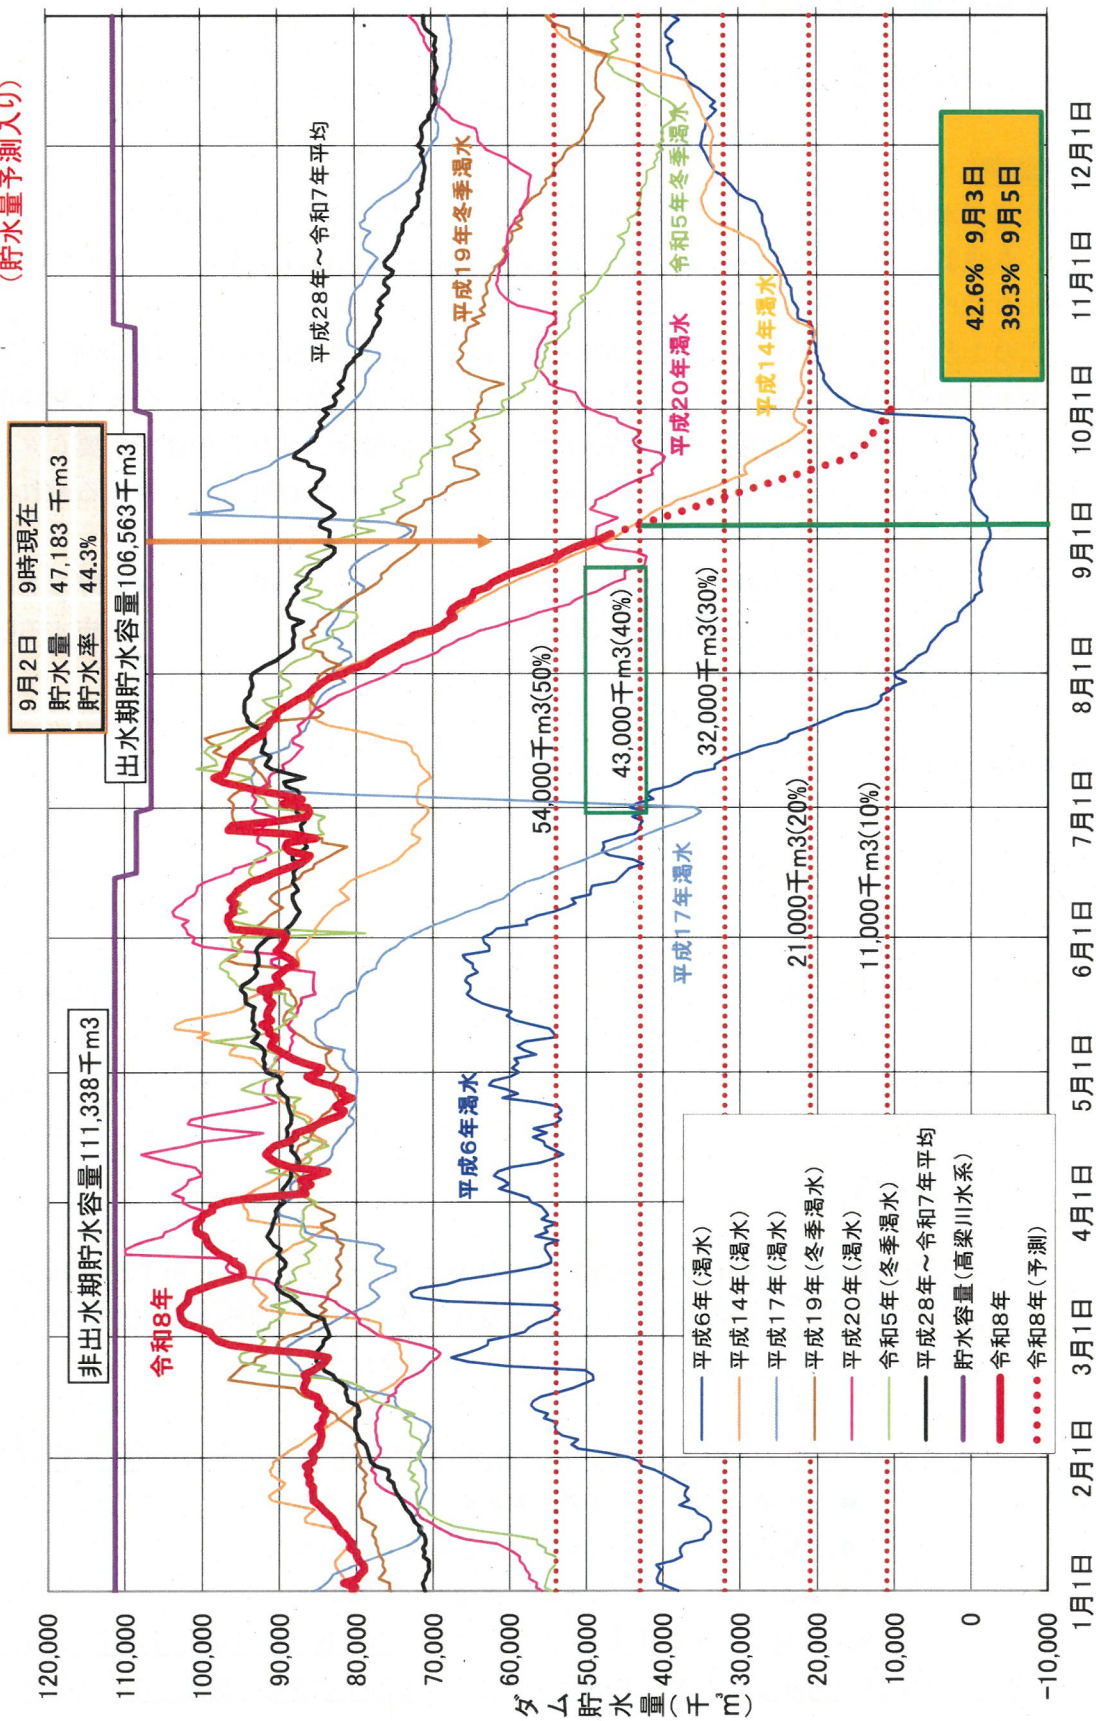

注1. 令和8年の貯水量は速報値。

注2. 令和8年の貯水量のうち、赤点線(・・・)は、今後も降水量が少ない状況が続くと想定した場合の予測貯水量

(2) 10%給水制限の実施について

ア 高梁川水系水利用協議会（渇水調整会議）

関係利水者の調整のため、9月3日に開催された高梁川水系水利用協議会（渇水調整会議）にて、上水5%、工業用水10%、農業用水20%の取水制限が決定され、9月7日から実施することとなりました。

イ 工業用水の給水制限の実施について

8月26日に節水のご協力をお願いしているところですが、上記の高梁川水系水利用協議会の決定を受け、次のとおり給水制限を実施しますので、対応をお願いいたします。

なお、給水制限期間中において、承認済みの特定使用水量の承認を取り消すこととし、新たな特定使用水量については承認しないことといたしますので、ご理解のほどよろしくをお願いいたします。

実 施 日 時	制 限 水 量
令和8年9月7日(月) 10時から	給水量の10%に 相当する水量

注) 1. 貴社の受水量の上限は、給水量から制限水量を差し引いた水量とする。

2. 上記給水量は基本使用水量とする。

(3) 使用水量の調査について（臨時検針）

給水制限の実施状況を把握するため、臨時検針を行うこととなった場合には、入場させていただくことがありますので、御協力をお願いいたします。

なお、基本使用水量 1,000m³/日以上の方の企業の方は、使用水量の調査を行いますので、毎日の使用水量を翌日に御報告願います。報告先、時刻等につきましては、対象企業の方に別途連絡いたします。

(参考) 高梁川水源情報は、下記のホームページをご参照ください。

・国土交通省岡山河川事務所

https://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/kouhou/kassui/taka_top.html