



お知らせ


令和 7 年 6 月 16 日

担 当 課	環境管理課
担 当 者	井戸、山下
内線番号	3062、3063
直通番号	086-226-7301

海水浴場の水質判定基準をクリアしました！

～海水浴場の水質調査結果～

海水浴シーズンに先立ち、沿岸各市が、海水浴場の水質調査を実施した結果、県内で開設予定の海水浴場（9箇所）については、環境省が定めた「水浴場水質判定基準」に照らし、いずれも「可（水質B）」以上であり、海水浴に問題のない水質でしたので、お知らせします。

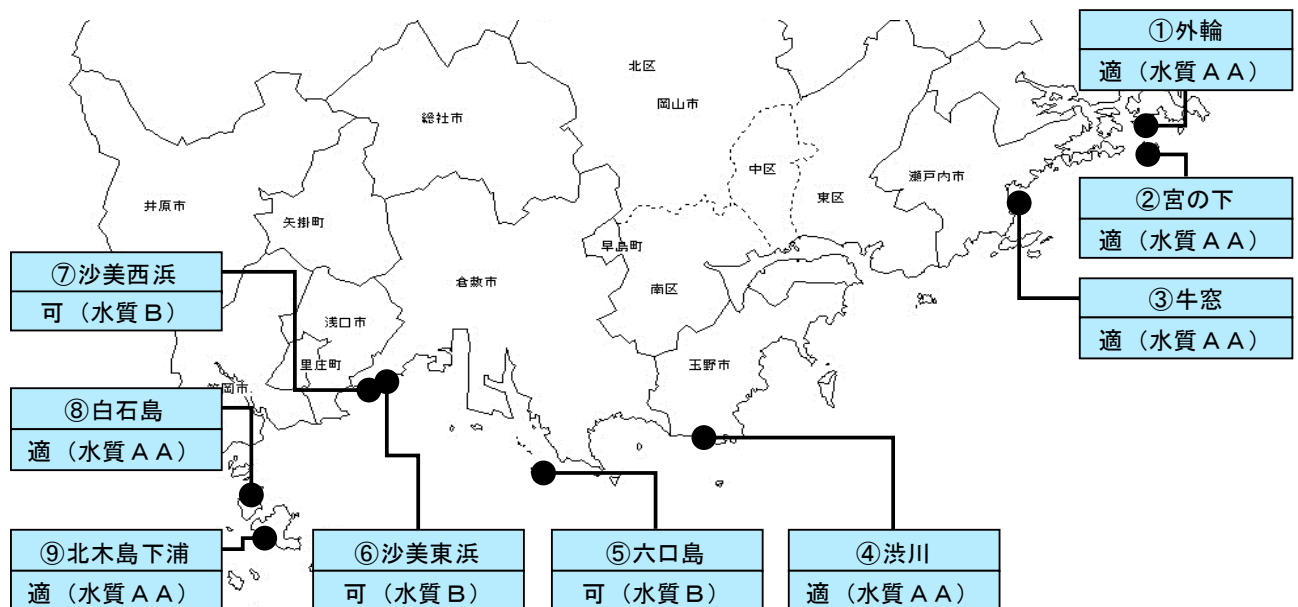

県内の主な海水浴場の開設状況及び水質判定結果

令和 7 年度海水浴場水質調査結果（開設前）

No	海水浴場名	所在地	調査日		判定項目				水質判定		海水浴場開設期間 （予定）	（参考） 令和 6 年度の 調査結果	
					ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)	油 膜	COD (mg/L)	透明度 (m)					
①	外輪	備前市日生町頭島	4/21	4/30	不検出	認められない	1.8	1 以上	水質 A A	適	7 月中旬～8 月中旬	水質 A A	適
②	宮の下	備前市日生町大多府	4/21	4/30	不検出	認められない	1.6	1 以上	水質 A A	適	7 月中旬～8 月中旬	水質 A A	適
③	牛窓	瀬戸内市牛窓町牛窓	4/17	4/25	不検出	認められない	1.7	1 以上	水質 A A	適	7 月中旬～8 月下旬	水質 B	可
④	渋川	玉野市渋川	5/15	5/20	不検出	認められない	1.4	1 以上	水質 A A	適	7 月 12 日～8 月 24 日	水質 A A	適
⑤	六口島	倉敷市下津井	4/16	4/22	不検出	認められない	2.2	1 以上	水質 B	可	7 月中旬～8 月下旬	水質 A A	適
⑥	沙美東浜	倉敷市玉島黒崎	4/16	4/22	不検出	認められない	2.4	1 以上	水質 B	可	7 月 1 日～8 月 24 日	水質 A A	適
⑦	沙美西浜	倉敷市玉島黒崎	4/16	4/22	不検出	認められない	2.2	1 以上	水質 B	可	7 月 1 日～8 月 24 日	水質 A A	適
⑧	白石島	笠岡市白石島	5/ 8	5/14	不検出	認められない	1.4	1 以上	水質 A A	適	7 月 14 日～8 月 22 日	水質 A A	適
⑨	北木島下浦	笠岡市北木島	5/ 8	5/14	不検出	認められない	1.4	1 以上	水質 A A	適	7 月中旬～8 月中旬	水質 A A	適

水浴場水質 判定基準 (環境省)	不検出	認められない	2 以下	1 以上	水質 A A	適
	100以下				水質 A	
	400以下	常時は認められない	5 以下	0.5以上	水質 B	可
	1, 000以下		8 以下	1 未満	水質 C	
	1, 000超過	常時認められる	8 超過	0.5未満	不適	

※ 水質判定は、上記の表（水浴場水質判定基準（環境省））に基づき、次のとおり行っております。

・すべての項目が「水質 A A」の場合に「水質 A A」、「水質 A」以上の場合に「水質 A」、「水質 B」以上の場合に「水質 B」、「水質 C」以上の場合に「水質 C」とする。

※ 同時に調査した病原性大腸菌 O-157 は全ての地点で不検出でした。

※ 「海水浴場開設期間」は、令和 7 年 6 月 5 日時点の状況です。最新の「海水浴場開設期間」の情報は、各市にお問い合わせください。